


VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM
VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

Nhiệm vụ “*Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi An Trạch, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2024*”

BẢN TIN TUẦN, KỲ 26, THÁNG 08

KẾT QUẢ DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC TỪ NGÀY 02/08– 08/08/2024

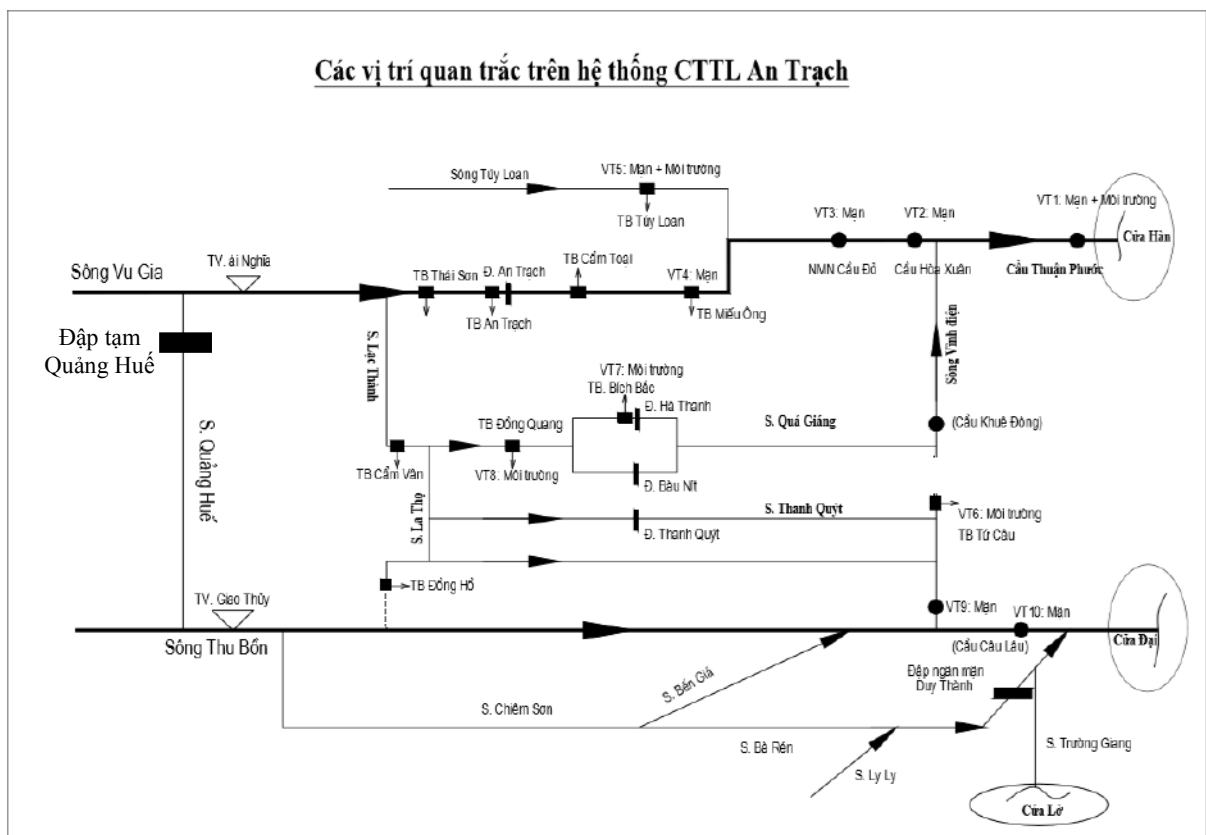

Hệ thống thủy lợi An Trạch

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 08 năm 2024

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM
VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

Nhiệm vụ “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi An Trạch, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2024”

BẢN TIN TUẦN, KỶ 26, THÁNG 08
KẾT QUẢ DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC TỪ NGÀY 02/08 – 08/08/2024

CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ

CƠ QUAN THỰC HIỆN
VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI
MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

PGS.TS. Hoàng Ngọc Tuấn

Thông tin chung

Nhiệm vụ Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi An Trạch, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2024 được Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên thực hiện. Năm 2024, có 28 đợt lấy mẫu quan trắc chất lượng nước trong hệ thống với 10 điểm quan trắc và 13 chỉ tiêu phân tích. Trong mỗi đợt lấy mẫu có 01 bản tin kết quả dự báo chất lượng nước. Các bản tin được đưa lên websites tại địa chỉ www.cviwr.vn và được gửi cho các địa phương vùng dự án.

Bản tin kết quả dự báo chất lượng nước kỳ 26 lấy mẫu ngày 31/07/2024, nội dung gồm: Kết quả độ mặn, kết quả phân tích các chỉ tiêu; kết quả tính chỉ số WQI; kết quả đánh giá chất lượng nước phục vụ SXNN theo các chỉ tiêu hóa lý, vi sinh và chỉ số WQI; kết quả dự báo diễn biến xâm nhập mặn; cùng với những khuyến cáo về chất lượng nước khi sử dụng phục vụ SXNN.

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 08 năm 2024

BẢN TIN DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC THEO TUẦN

Đợt 26

1. Tên nhiệm vụ: Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi An Trạch, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2024.

2. Giới thiệu chung về hệ thống thủy lợi An Trạch

Hệ thống thủy lợi An Trạch là hệ thống thủy lợi liên tỉnh thuộc lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, bao gồm bốn đập dâng (An Trạch trên sông Yên, Bàu Nít trên sông Bàu Sấu, Hà Thanh trên sông Quá Giáng và Thanh Quyết trên sông La Thọ) và 10 trạm bơm điện phục vụ tưới cho 9.700ha đất của 2 tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng và cấp nước sinh hoạt với lưu lượng 350.000m³/ngày đêm (sau năm 2010).

3. Ngày quan trắc: 31/07/2024.

4. Ngày cung cấp thông tin: 01/08/2024.

5. Đơn vị thực hiện: Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên

- PGS.TS. Hoàng Ngọc Tuấn (Chủ nhiệm)
- ThS. Đặng Thị Nga
- ThS. Nguyễn Ngọc Vinh
- ThS. Đoàn Tiến Đạt
- ThS. Lê Thị Sương
- KS. Nguyễn Thị Nga
- KS. Nguyễn Văn Thiên Thủy

6. Người cung cấp thông tin: Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên.

7. Đơn vị nhận thông tin: Cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

8. Vị trí lấy mẫu: 10 vị trí

Bảng 1. Vị trí các trạm đo và lý do lựa chọn vị trí đo năm 2024

TT	Ký hiệu	Địa điểm	Mục đích quan trắc
1	VT1	Cầu Thuận Phước	- Quan trắc độ mặn để làm biên dưới cho mô hình - Quan trắc chất lượng nước trước khi đổ ra biển (biên dưới).
2	VT2	Cầu Hòa Xuân	- Quan trắc độ mặn trên sông Cẩm Lệ.
3	VT3	Thượng lưu NMN Cầu Đỏ	- Quan trắc độ mặn trước nhà máy nước Cầu Đỏ.
4	VT4	Trạm bơm Miếu Ông trên sông Yên (hạ du đập dâng An Trạch)	- Quan trắc và dự báo độ mặn để phục vụ trạm bơm tưới
5	VT5	Trạm bơm Túy Loan trên sông Túy Loan	- Quan trắc và dự báo độ mặn để phục vụ trạm bơm tưới. - Quan trắc chất lượng nước trên nhánh sông Túy Loan.
6	VT6	Trạm bơm Tứ Cầu (sông Vĩnh Điện)	- Quan trắc chất lượng nước ở cửa ra kênh xả của khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc
7	VT7	Trạm bơm Bích Bắc (thượng lưu đập dâng Hà Thanh)	- Quan trắc chất lượng nước của trạm bơm Bích Bắc, tưới cho 1.625ha

TT	Ký hiệu	Địa điểm	Mục đích quan trắc
8	VT8	Trạm bơm Đông Quang	- Quan trắc chất lượng nước của trạm bơm Đông Quang, tưới cho 2.410ha
9	VT9	Vòm Cẩm Đồng (sông Vĩnh Điện)	- Quan trắc và dự báo độ mặn sông Vĩnh Điện để phục vụ trạm bơm tưới.
10	VT10	Cầu Câu Lâu (sông Thu Bồn)	- Quan trắc và dự báo độ mặn trên sông Thu Bồn

9. Thông tin lúc lấy mẫu: Trời nắng

Một số hình ảnh lấy mẫu hiện trường ngày 31/07/2024 tại các vị trí quan trắc:



Hình 1. Cầu Thuận Phước



Hình 2. Cầu Hòa Xuân



Hình 3. Trạm bơm Túc Loan



Hình 4. Trạm bơm Miếu Ông



Hình 5. Trạm bơm Đông Quang



Hình 6. Trạm bơm Tứ Cầu

I. KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC

1.1. Kết quả đo độ mặn (VT1, VT2, VT3, VT4, VT5, VT9, VT10)

Kết quả đo độ mặn tại các vị trí VT1, VT2, VT3, VT4, VT5, VT9, VT10 được thể hiện tại bảng 2 dưới đây.

Bảng 2. Kết quả đo độ mặn trung bình ngày

TT	Độ mặn (‰)						
	VT1 8h15ph	VT2 9h00ph	VT3 9h15ph	VT4 10h20ph	VT5 9h35ph	VT9 11h55ph	VT10 7h00ph
Ngày 31/07	10,6	0,7	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0

1.2. Kết quả phân tích chất lượng nước (VT1, VT5, VT6, VT7, VT8)

Bảng 3. Kết quả phân tích chất lượng nước ngày 24 tháng 07 năm 2024 (trung bình ngày)

TT No	Tên chỉ tiêu (Test properties)	Phương pháp thử (Test methods)	Đơn vị tính (Unit)	Kết quả thử nghiệm (Test results)					Cột B ₁ QCVN 08-MT:2015/BTNMT	Bảng 2, mức phân loại CLN (B) QCVN 08-MT:2023/BTNMT
				VT1-24-07	VT5-24-07	VT6-24-07	VT7-24-07	VT8-24-07		
1	pH	TCVN 6492:2011	-	7,85	7,65	7,61	7,88	6,65	5,5-9	6,0-8,5
2	Độ dẫn điện (EC)	SMEWW 2510B:2012	mS/cm	42,5	29,1	3,2	26,4	12		
3	Oxy hòa tan (DO)	TCVN 7325:2004	mg/L	4,7	3,8	4,5	4,5	3,8	≥4	≥5
4	Clorua(Cl ⁻)	TCVN 6494-1:2011	mg/L	13027	897,6	120,5	43,8	109,5	350	
5	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)	TCVN 6625:2000	mg/L	37,6	23,7	12,8	24,1	18,5	50	≤100
6	Nhu cầu oxy sinh học (BOD ₅)	TCVN 6001-1:2008	mg/L	4,2	5,2	5,7	5,4	4,5	15	≤6
7	Nhu cầu oxy hóa học (COD)	SMEWW 5220C:2012	mg/L	8	10	11	10	9	30	≤15
8	Nitrat NO ₃ ⁻ -N	US EPA Method 352.1	mg/L	4,751	4,683	5,259	4,662	4,654	10	
9	Amoni NH ₄ ⁺ -N	SMEWW 4500 NH ₃ B,F:2012	mg/L	0,479	0,485	0,498	0,485	0,478	0,9	
10	Photphat PO ₄ ³⁻ -P	TCVN 6202:2008	mg/L	0,215	0,223	0,234	0,222	0,231	0,3	≤0,3
11	Nitrit NO ₂ ⁻ -N	TCVN 6178:1996	mg/L	0,022	0,035	0,044	0,034	0,044	0,05	
12	Tổng Coliform	TCVN 6187-2:1996	MPN/100 mL	680	728	680	680	820	7500	≤5000
13	Nhiệt độ		°C	30,10	29,90	31,00	29,40	29,40		
14	Độ đục		NTU	18,48	29,97	47,49	46,53	14,66		
WQI				90	88	87	89	89		

Ghi chú:

- QCVN08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt năm 2015.
- + Cột B1: Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự (Vị trí áp dụng: VT1, VT5, VT6, VT7, VT8)
- QCVN08-MT:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt năm 2023.
- + Bảng 2. Giá trị giới hạn các thông số trong nước mặt phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước.
- + Mức phân loại chất lượng nước (loại B): Chất lượng nước trung bình. Hệ sinh thái trong nước tiêu thụ nhiều oxy hòa tan do một lượng lớn chất ô nhiễm. Nước có thể sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, nông nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp.

II. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC THEO CHỈ SỐ WQI

Bảng 4. Kết quả tính toán chỉ số WQI tại các vị trí

TT	VT lấy mẫu		WQI	Đánh giá	Màu thể hiện		Xếp loại
1	VT1	Cầu Thuận Phước	90	Chất lượng nước tốt	Xanh lá cây		Tốt
2	VT5	TB Túy Loan	88	Chất lượng nước tốt	Xanh lá cây		Tốt
3	VT6	TB Tứ Câu	87	Chất lượng nước tốt	Xanh lá cây		Tốt
4	VT7	TB Bích Bắc	89	Chất lượng nước tốt	Xanh lá cây		Tốt
5	VT8	TB Đông Quang	89	Chất lượng nước tốt	Xanh lá cây		Tốt

Ghi chú: Đánh giá theo hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượng nước Việt Nam (VN_WQI) ban hành theo Quyết định 1460/QĐ-TCMT, ngày 12/11/2019 của Tổng cục Môi trường. Trong đó:

WQI từ 91-100: Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt

WQI từ 76-90: Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp;

WQI từ 51-75: Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác;

WQI từ 26-50: Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác;

WQI từ 10-25: Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai;

WQI <10: Nước nhiễm độc, cần có biện pháp khắc phục, xử lý.

III. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

3.1. Về độ mặn

Trong tuần qua trên địa bàn 2 tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng xuất hiện mưa tương đối lớn với tổng lượng mưa đạt 202,8mm/tuần, nhiệt độ tại trạm Đà Nẵng dao động từ 30,7-32,4°C và trạm Tam Kỳ dao động từ 29,4-31,6°C. Diễn biến mực nước và độ mặn tại các vị trí trên địa bàn 2 tỉnh/thành phố như sau:

- Tại tỉnh Quảng Nam: từ ngày 26/07-01/08/2024, mực nước tại các đập dâng Bàu Nít, Thanh Quýt và trạm TV Ái Nghĩa đều thấp hơn so với tuần trước, cụ thể mực nước tại đập dâng Bàu Nít dao động từ 1,50-2,28m; tại đập dâng Thanh Quýt dao động từ 0,9-1,95m, đặc biệt từ ngày 27-31/07 mực nước quan trắc tại đập Thanh Quýt thấp hơn so với quy định (dao động từ 0,9m-1,3m); tại trạm thủy văn Ái Nghĩa dao động từ 2,07-2,76m. Trong tuần qua các TB Vĩnh Điện, Cẩm Sa, Thanh Quýt và không xảy ra nhiễm mặn, độ mặn lớn nhất tại trạm bơm Tứ Câu duy trì ở mức 0,1‰. Trên nhánh sông Thu Bồn, nguồn nước tại vị trí cầu Cầu Lâu cũ không có dấu hiệu bị nhiễm mặn.

- Tại thành phố Đà Nẵng: Độ mặn tại các vị trí quan trắc có xu hướng tăng so với thời điểm quan trắc vào tuần trước. Riêng tại vị trí thượng lưu nhà máy nước Cầu Đỏ, kết quả quan

trắc cho thấy tình trạng nhiễm mặn đã bắt đầu xuất hiện lại, cụ thể từ ngày 26/7-29/7 độ mặn dao động từ 0,0- 0,166‰, đảm bảo giới hạn cho phép cấp nước sinh hoạt nhưng từ ngày 30/7-01/8 (tính đến 11h) độ mặn có xu hướng tăng lên, dao động từ 0,104- 3,13‰. Một số thời điểm độ mặn vượt giới hạn cho phép cấp nước sinh hoạt (tập trung vào những ngày cuối tháng 7), như: từ 3h-7h, 9h-11h, 14h-18h, 21h, 24h ngày 30/7 giá trị độ mặn dao động từ 0,247‰-3,13‰; từ 6h-11h, 13h-24h ngày 31/7 giá trị độ mặn dao động từ 0,306‰-1,449‰; từ 1h-11h ngày 01/08 giá trị độ mặn dao động từ 0,369‰-1,449‰, ... *Độ mặn lớn nhất quan trắc được tại vị trí thượng lưu NMN Cầu Đò là 3,130‰, vào lúc 06h ngày 30/07, vượt quá ngưỡng cho phép 11,52 lần.*

Vào thời điểm quan trắc (ngày 31/07/2024), giá trị độ mặn tại các vị trí quan trắc thay đổi cụ thể như sau:

- Tại VT1- Cầu Thuận Phước, VT2-Cầu Hòa Xuân và VT3-Thượng lưu nhà máy nước Cầu Đò: Độ mặn tăng 0,1-3,8‰ so với thời điểm quan trắc vào tuần trước, giá trị độ mặn tương ứng đạt 10,6‰ (tại VT1- Cầu Thuận Phước vào lúc 8h15’); 0,7‰ (tại VT2-Cầu Hòa Xuân vào lúc 09h00’) và đạt 0,3‰ (tại VT3- Thượng lưu nhà máy nước Cầu Đò vào lúc 09h15’)

- Tại VT4-TB Miếu Ông, VT5-TB Túy Loan và VT6-TB Tứ Câu: Tại thời điểm quan trắc lấy mẫu, nguồn nước có dấu hiệu bị nhiễm mặn, độ mặn tại các vị trí đều đạt 0,1‰.

- Tại VT9-Vòm Cẩm Đồng và VT10-Cầu Cầu Lâu: Độ mặn quan trắc bằng 0‰.

3.2. Về chất lượng nước

a) Đợt quan trắc ngày 24/07/2024:

- Sau khi so sánh với *mức độ phân loại chất lượng nước (loại B) được quy định tại Bảng 2 trong QCVN08-MT:2023/BTNMT và cột B1 trong QCVN08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt*, kết quả phân tích chất lượng nước cho thấy phần lớn hàm lượng của các chỉ tiêu tại tất cả vị trí quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép, tuy nhiên vẫn có 1 số chỉ tiêu tại một số vị trí chưa đảm bảo giới hạn cho phép hoặc đạt gần bằng giới hạn cho phép, gồm:

+ Chỉ tiêu BOD₅ tại VT6-TB Tứ Câu có hàm lượng đạt 5,7mg/L, đạt gần bằng giới hạn cho phép (GH≤6mg/L).

+ Chỉ tiêu DO tại 5 vị trí quan trắc đều có hàm lượng chưa đảm bảo giới hạn cho phép của QCVN08-MT:2023/BTNMT, hàm lượng DO tại các vị trí lần lượt đạt: 4,7mg/L (tại VT1- Cầu Thuận Phước), 3,8mg/l (tại VT5-TB Túy Loan), 4,5mg/L (tại VT6 TB Tứ Câu), 4,5mg/L (tại VT7-TB Bích Bắc) và đạt 3,8mg/L (tại VT8-TB Đông Quang).

+ Chỉ tiêu NO₂⁻-N tại VT6-TB Tứ Câu và VT8- TB Đông Quang đều có hàm lượng đạt 0,044mg/L, đạt gần bằng giới hạn cho phép (0,05mg/L).

- Kết quả tính toán chỉ số chất lượng nước WQI tại các vị trí quan trắc đều đạt mức Tốt (dao động từ 87-90), đảm bảo cho mục đích tưới tiêu cũng như các mục đích tương tự khác. Theo đó chỉ số WQI tại 2 vị trí là cầu Thuận Phước và trạm bơm Bích Bắc không thay đổi so với tuần trước; tại trạm bơm Túy Loan và trạm bơm Đông Quang tăng lên; tại trạm bơm Tứ Câu chỉ số WQI giảm xuống so với tuần trước.

b) Đợt quan trắc ngày 31/07/2024:

Kết quả quan trắc hiện trường và khảo sát thực địa của nhóm nghiên cứu vào ngày 31/07/2024 đã cho thấy:

- Chỉ tiêu pH đảm bảo nằm trong giới hạn cho phép của QCVN08-MT:2023/BTNMT, giá trị pH dao động từ 6,67– 7,80.

- Chỉ tiêu độ đục có giá trị dao động từ 19,97NTU – 38,42NTU.

- Chỉ tiêu DO tại 5 vị trí quan trắc đều có hàm lượng chưa đảm bảo giới hạn cho phép của QCVN08-MT:2023/BTNMT, hàm lượng DO tại các vị trí lần lượt đạt: 3,6mg/L (tại VT1-Cầu Thuận Phước), 3,5mg/l (tại VT5-TB Túy Loan), 2,7mg/L (tại VT6 TB Tứ Cầu), 4,2mg/L (tại VT7-TB Bích Bắc và tại VT8-TB Đông Quang). Theo đó, chỉ tiêu DO tại vị trí VT1-TB Cầu Thuận Phước, VT5-TB Túy Loan, VT6-TB Tứ Cầu và VT8-TB Bích Bắc đạt giá trị thấp hơn rất nhiều so với thời điểm quan trắc tuần trước (ngày 24/07/2024).

III. DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC: Từ ngày 02/08/2024 đến ngày 08/08/2024

1. Thông tin chung

a. Nhận định tình hình thời tiết

Theo dự báo của Đài KTTV khu vực Trung Trung Bộ, trong tháng 8/2024 nền nhiệt độ cao hơn TBNN với chuẩn sai 0,5-1,0°C; lượng mưa các nơi phổ biến xấp xỉ TBNN và đạt 70-100%, riêng vùng núi cao hơn 110-130% TBNN.

Thời kỳ 10 ngày đầu tháng (01/08 - 10/8), khu vực thành phố Đà Nẵng có nền nhiệt dao động từ 30-31,0°C, lượng mưa phổ biến từ 5-15mm vùng núi có nơi 20-40mm; tại tỉnh Quảng Nam có nền nhiệt dao động từ 29,0-30,0°C vùng núi có nền nhiệt 28,0-29,0°C, lượng mưa phổ biến 10 - 20mm, vùng núi dao động từ 20-50mm.

b. Tóm tắt tình hình sản xuất nông nghiệp:

Hiện nay, cây lúa trong khu vực đang trong giai đoạn chín sữ.

c. Tình hình vận hành công trình thủy lợi:

Hệ thống thủy lợi An Trạch đang vận hành theo đúng quy trình đã được phê duyệt.

d. Hiện trạng các công trình đập dâng, đập ngăn mặn

Tại khu vực nghiên cứu có hệ thống các đập dâng An Trạch, Hà Thanh, Bàu Nít, Thanh Quýt và đập ngăn mặn Duy Thành đã được xây dựng kiên cố. Trên sông Quảng Huế có 01 đập tạm dâng nước trên sông đã bị xói lở chưa được nâng cấp, sửa chữa. Trên nhánh sông Vĩnh Điện, công trình đập tạm ngăn mặn Tứ Cầu đã hoàn thiện vào ngày 06/3/2024.

Bảng 5. Bảng thống kê các đập ngăn mặn

TT	Tên đập	Tọa độ		Vị trí	Hình thức	Quy mô
		X	Y			
1	An Trạch	15°57'19,5''N	108°09'16,6''E	Xã Hòa Tiến, Hòa Vang, ĐN	Đập dâng	12 x (4,0 x 4,5)
2	Hà Thanh	15°57'10,2''N	108°11'48,4''E	Hòa Vang, ĐN	Đập dâng	7 x (2,35 x 1,85)
3	Bàu Nít	15°56'57,1''N	108°12'10''E	Xã Điện Hòa, Điện Bàn, QN	Đập dâng	6 x (4,2 x 3,8)
4	Thanh Quýt	15°54'58''N	108°13'01''E	Xã Điện Thắng Nam, Điện Bàn, QN	Đập dâng	6 x (3,8 x 2,5)
5	Duy Thành	15°49'54,5''N	108°19'45,8''E	Xã Duy Thành, Duy Xuyên, QN	Đập ngăn mặn	Dài 248m, gồm cửa van sập 4 x (20 x 4)m và đập tràn thực dụng chảy tự do
6	Quảng Huế	15°52'14,3''N	108°06'14,2''E	Xã Đại Cường, Đại Lộc, QN	Đập tạm	Dài 360m, cao TB 5m, rộng 7-8m
7	Tứ Cầu	15°57'19,5''N	108°09'16,6''E	Xã Điện Ngọc, Điện Bàn, QN	Đập tạm	Dài 99,95m

2. Dự báo tình hình chất lượng nước trong tuần tới (từ ngày 02/08 - 08/08)

2.1. Cơ sở xây dựng phương án dự báo

Để dự báo tình hình chất lượng nước trong tuần tới căn cứ theo các cơ sở sau:

- Kết quả thực địa lấy mẫu và phân tích các mẫu chất lượng nước tại các vị trí.

- Bộ mô hình thủy văn, thủy lực đã được hiệu chỉnh, kiểm định qua các năm và đã được cập nhật mới nhất năm 2024 cho lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.


- Số liệu khí tượng, hải văn dự báo từ ngày 02/08-08/08 do Đài Khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ cung cấp.

- Số liệu lưu lượng xả của 06 thủy điện làm biên đầu vào của mô hình: căn cứ theo QTVH liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn ban hành theo Quyết định số 1865/QĐ-TTg và số liệu vận hành thực tế của các nhà máy thủy điện được công bố trên trang web của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam.

- Đã mô phỏng các công trình ngăn mặn trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn như: đập ngăn mặn Duy Thành (trên sông Ly Ly), đập tạt Quảng Huế (trên sông Quảng Huế), đập tạt Tứ Câu (sông Vĩnh Điện).

2.2. Cơ sở dữ liệu phục vụ tính toán

- *Mạng lưới sông Vu Gia – Thu Bồn đưa vào tính toán:*

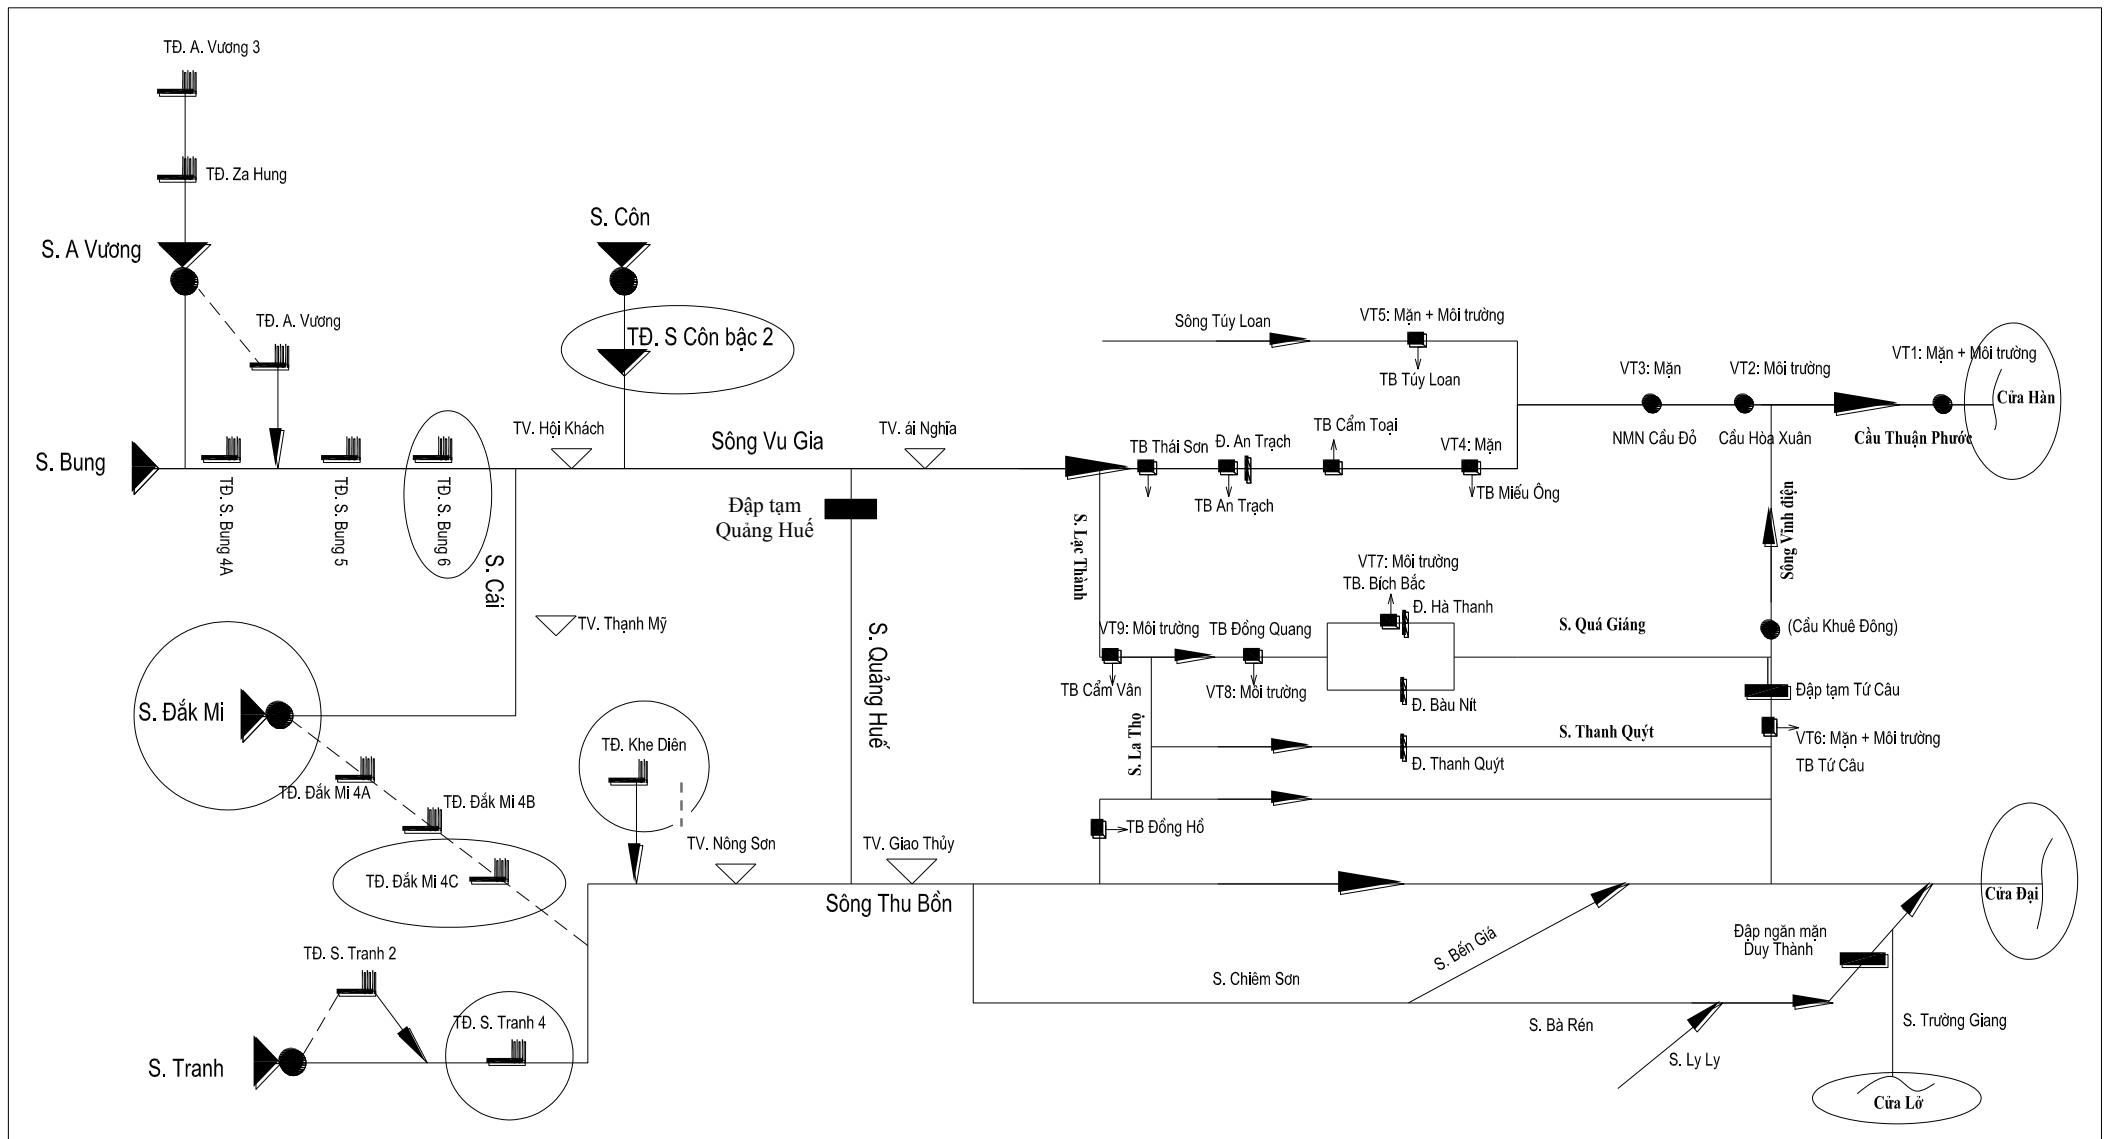

Hình 7. Sơ đồ mạng lưới sông Vu Gia – Thu Bồn đưa vào tính toán

Bảng 6. Tổng hợp lượng mưa dự báo tại các trạm chính lưu vực VG-TB

TT	Trạm	Lượng mưa trong tuần (mm)	Lượng mưa lũy tích từ đầu năm (mm)	Dự báo tình hình mưa tuần tới (mm)	So sánh lượng mưa tuần với cùng kỳ (+/- (%))	
					TBNN	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Trà My	5,2	1224,8	45,60	52,62	109,16
2	Thành Mỹ	14,0	818,2	69,00	174,48	942,31
3	Nông Sơn	12,6	950,4	42,40	102,43	1204,76
4	Ái Nghĩa	34,6	484,4	18,10	67,84	40,80
5	Giao Thủy	24,0	582,0	33,20	105,83	307,41
6	Khâm Đức	15,8	817,6	51,90	Kss	166,56
7	Hội Khách	8,2	843,0	25,80	129,10	93,56
8	Hiên	12,8	1260,8	73,00	Kss	451,81
9	Câu Lâu	17,6	450,2	4,30	6,66	11,97
10	Hiệp Đức	9,6	818,2	53,90	145,21	115,23
11	Tiên Phước	3,0	858,4	18,20	Kss	32,45
12	Tam Kỳ	41,4	618,8	10,80	20,72	23,93
13	Cẩm Lệ	0,0	172,4	14,00	11,48	12,17
14	Đà Nẵng	4,0	473,4	3,60	0,38	0,17
Tổng		202,8	10372,6			

Ghi chú: (x): không có số liệu; (kss): không so sánh vì giá trị đo được bằng 0

(Nguồn: Đài KTTV Trung Trung Bộ)

Nhận xét: Theo Đài KTTV Trung Trung Bộ, tuần vừa qua tại khu vực nghiên cứu xảy ra mưa với tổng lượng mưa dao động từ 0,0– 41,4mm/tuần; tổng lượng mưa bình quân cộng dồn từ đầu năm đến nay tại các trạm đo mưa chính đạt 10372,6mm. Dự báo trong tuần tới trên lưu vực sẽ có mưa với tổng lượng mưa phổ biến từ 3,6mm đến 73,0mm.

Bảng 7. Mực nước trung bình tại các trạm thủy văn trong tuần

TT	Trạm	H _{tb} (cm)	Mực nước max, min, TBNN cùng thời kỳ (cm)		
			Min	TBNN	Max
1	Cẩm Lệ	-4	-93	-13	77
2	Ái Nghĩa	227	164	280	635
3	Câu Lâu	11	-91	-6	102
4	Giao Thủy	10	-54	103	490

(Nguồn: Đài KTTV Trung Trung Bộ)

Nhận xét: Mực nước trung bình trong tuần qua tại trạm thủy văn Ái Nghĩa là 2,27m thấp hơn mực nước giới hạn (2,67m-2,80m) theo QTVH 1865/2019/QĐ-TTg từ 0,40-0,53m.

Bảng 8. Theo dõi vận hành các hồ chứa thủy điện chính trên lưu vực sông VG-TB (Ngày 01/08/2024)

TT	Tên công trình	Dung tích thiết kế (triệu m ³)		Q _đ (m ³ /s)	Q xả (công/tràn) (m ³ /s)	Q chạy máy (m ³ /s)	Giới hạn MN cho phép theo QTVH 1865 (m)	MNTB (m) 7h ngày 01/08	So sánh
		W _{tb}	W _{hi}						
1	A Vương	343,6	266,5	19,23	0,00	0,00	348,9-350,7	362,26	Cao hơn
2	Sông Tranh 2	729,2	521,1	23,48	5,70	90,00	147,5-148,8	154,16	Cao hơn
3	Đăk Mi 4	312,4	158,3	68,66	25,1	43,56	243,8-245,4	250,35	Cao hơn
4	Sông Bung 4	510,8	234,0	36,00	0,00	0,00	208,6-209,8	210,52	Cao hơn
Tổng		1896,0	1179,9						

(Nguồn: BCH PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam)

Nhận xét: Tại thời điểm ngày 01/08/2024, mực nước tại các hồ thủy điện A Vương, Sông Tranh 2, hồ Đăk Mi 4 và Sông Bung 4 đều cao hơn so với quy định tại Phụ lục III QTVH

1865/2019/QĐ-TTg. Vì vậy lưu lượng xả dự kiến tại các nhà máy thủy điện từ ngày 02/08-08/08 như bảng 9.

Bảng 9. Thống kê lưu lượng xả các nhà máy thủy điện (từ 02/08-08/08/2024)

TT	Tên thủy điện	Lưu lượng xả (m ³ /s)	Thời gian xả
1	Sông Côn 2 bậc 2	2,5	12 giờ/ ngày (từ 09 giờ đến 21 giờ)
2	Đăk Mi 4 (về Vu Gia)	≥16	Vận hành xả nước liên tục từ 21 giờ đến 09 giờ sáng hôm sau
3	Sông Bung 6	80	12 giờ/ngày (từ 11 giờ đến 23 giờ)
4	Đăk Mi 4C	theo vận hành thực tế	
5	Sông Tranh 4	54	7 giờ/ngày
6	Khe Diên	6,0	24 giờ/ngày

2.3. Kết quả dự báo xâm nhập mặn tại 7 vị trí

Theo kết quả dự báo từ ngày 02/08-08/08, độ mặn tại 07 vị trí có xu hướng tăng nhẹ so với tuần trước. Độ mặn dự báo tại các vị trí như sau:

- Tại VT1 (cầu Thuận Phước): độ mặn dao động từ 10,5‰ đến 14,5‰; độ mặn lớn nhất dự báo khoảng 14,5‰ vào lúc 09h00', ngày 04/08/2024.
- Tại VT2 (cầu Hòa Xuân): độ mặn dao động từ 0,5‰ đến 4,3‰; độ mặn lớn nhất dự báo khoảng 4,3‰ vào lúc 10h00', ngày 04/08/2024.
- Tại VT3 (thượng lưu Cầu Đỏ): độ mặn dao động từ 0,02‰ đến 3,1‰ độ mặn lớn nhất dự báo khoảng 3,1‰ vào lúc 08h00', ngày 04/08/2024.
- Tại VT4 (trạm bơm Miếu Ông): độ mặn dao động từ 0,0‰ đến 0,2‰ độ mặn lớn nhất dự báo khoảng 0,2‰ vào lúc 10h00', ngày 04/08/2024.
- Tại VT5 (trạm bơm Túy Loan): độ mặn dao động từ 0,0‰ đến 0,15‰ độ mặn lớn nhất dự báo khoảng 0,15‰ vào lúc 10h00', ngày 04/08/2024.
- Tại VT9 (Vòm Cẩm Đồng): không bị nhiễm mặn,
- Tại VT10 (cầu Câu Lâu): độ mặn dao động từ 0,0 ‰ đến 0,5‰; độ mặn lớn nhất dự báo khoảng 0,5‰ vào lúc 10h00', ngày 04/08/2024.

2.4. Kết quả dự báo chất lượng nước tuần tại 5 vị trí

Theo kết quả dự báo từ ngày 02/08-08/08 chất lượng nước tại 05 vị trí có biến động nhẹ, tại một số thời điểm chỉ tiêu DO tại 5 vị trí quan trắc (VT1, VT5, VT6, VT7, VT8) vẫn tiếp tục có hàm lượng chưa đảm bảo giới hạn cho phép ($GH \geq 5\text{mg/L}$), các chỉ tiêu còn lại dự báo đều nằm trong giới hạn cho phép. Hàm lượng của một số chỉ tiêu chất lượng nước được dự báo như sau:

- Tại VT1 (Cầu Thuận Phước): Chỉ tiêu DO dao động từ 4,6-5,4mg/l, chỉ tiêu BOD₅ dao động từ 4,6 - 5,5mg/l, chỉ tiêu NH₄⁺-N dao động từ 0,450- 0,572mg/l, chỉ tiêu NO₃⁻-N dao động từ 4,732- 5,615mg/l.
- Tại VT5 (TB Túy Loan): Chỉ tiêu DO dao động từ 3,7-5,6mg/l, chỉ tiêu BOD₅ dao động từ 4,8-5,8mg/L, chỉ tiêu NH₄⁺-N dao động từ 0,475- 0,558mg/l, chỉ tiêu NO₃⁻-N dao động từ 4,679- 5,563mg/l.
- Tại VT6 (TB Tứ Câu): Chỉ tiêu DO dao động từ 3,7 -5,5mg/l, chỉ tiêu BOD₅ dao động từ 4,7-5,9mg/L, chỉ tiêu NH₄⁺-N dao động từ 0,488- 0,575mg/l, chỉ tiêu NO₃⁻-N dao động từ 4,764-5,679mg/l.

- Tại VT7 (TB Bích Bắc): Chỉ tiêu DO dao động từ 4,5-5,8mg/l, chỉ tiêu BOD₅ dao động từ 3,9-4,7mg/L, chỉ tiêu NH₄⁺-N dao động từ 0,454- 0,569mg/l, chỉ tiêu NO₃⁻-N dao động từ 4,723- 5,563mg/l.

- Tại VT8 (TB Đông Quang): Chỉ tiêu DO dao động từ 4,7-6,2mg/l, chỉ tiêu BOD₅ dao động từ 3,9-5,3mg/L, chỉ tiêu NH₄⁺-N dao động từ 0,475-0,584mg/l, chỉ tiêu NO₃⁻-N dao động từ 4,676-5,561mg/l.

IV. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

Trong tuần qua, độ mặn tại các vị trí quan trắc trên nhánh sông Vu Gia (thuộc phạm vi thành phố Đà Nẵng) có xu hướng tăng, trong khi đó các vị trí thuộc nhánh sông Thu Bồn và Vĩnh Điện có xu hướng giảm so với tuần trước; tuy nhiên so với quy định về cơ bản nguồn nước tại các vị trí đảm bảo yêu cầu về nước cấp cho SXNN và sinh hoạt của 02 tỉnh/ thành phố. Theo kết quả tính toán của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên, từ ngày 02/08-08/08/2024, các chỉ tiêu chất lượng nước phần lớn được dự báo đều nằm trong giới hạn cho phép, một số thời điểm chỉ tiêu DO tại 5 vị trí quan trắc (VT1, VT5, VT6, VT7, VT8) có hàm lượng chưa đảm bảo giới hạn cho phép. Về độ mặn, dự báo trong tuần tới độ mặn tại các vị trí quan trắc trên cả 2 nhánh sông Vu Gia và sông Thu Bồn có xu hướng tăng nhẹ.

Hiện tại, cây lúa ở khu vực đang trong giai đoạn chín sữa, đây là giai đoạn quan trọng ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của lúa do đó cần đảm bảo cung cấp đủ nước (cả về nguồn nước và chất lượng nước). Để đảm bảo cho quá trình vận hành hệ thống cấp nước cho vụ Hè Thu được an toàn, trong quá trình vận hành hệ thống An Trạch các đơn vị liên quan cần chú ý:

- *Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng*: quan tâm chỉ đạo Chi cục Thủy lợi và Công ty Khai thác thủy lợi tiếp tục theo dõi thông tin dự báo khí tượng, thủy văn và diễn biến xâm nhập mặn, chất lượng nước để chủ động điều chỉnh các giải pháp ứng phó kịp thời và hiệu quả nhằm cấp nước cho cây trồng trong vụ Hè Thu.

- *Công ty TNHH MTV KTTL thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam*:

Quản lý chặt chẽ nguồn nước và đảm bảo tưới cho các diện tích trong hệ thống; chỉ đạo các đơn vị theo dõi diễn biến mực nước, bám sát lịch thủy triều, lịch vận hành xả nước của các nhà máy thủy điện cũng như diễn biến xâm nhập mặn để đưa ra phương án vận hành cũng như thời điểm bơm nhằm đảm bảo cấp nước an toàn cho vụ Hè Thu. Thực hiện vận hành các đập dâng An Trạch, Hà Thanh, Bàu Nít và Thanh Quýt theo quy định tại khoản 1, Điều 26 của QTVH 1865/2019/QĐ-TTg để đảm bảo mực nước yêu cầu tại các trạm bơm trên hệ thống. Bên cạnh đó, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hợp tác dùng nước tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng, điều tiết dẫn nước trên hệ thống kênh tưới nhằm cấp nước kịp thời phục vụ sản xuất. Trong tuần tới, *nguồn nước tại các khu vực trạm bơm Miếu Ông, Túy Loan dự báo có khả năng bị nhiễm mặn, độ mặn vẫn nằm trong giới hạn cho phép cấp nước cho SXNN; tuy nhiên trong quá trình vận hành cấp nước tại các trạm bơm này cũng cần phải lưu ý để đảm bảo an toàn. Các trạm bơm còn lại trên hệ thống không bị nhiễm mặn, do đó vận hành theo quy định.*

- *Nhà máy nước Cầu Đỏ*: *Tình trạng nhiễm mặn đã bắt đầu xuất hiện trở lại trong những ngày cuối tháng 7 và có xu hướng gia tăng vượt giới hạn cho phép. Theo kết quả dự báo, độ mặn tại vị trí Cầu Đỏ từ ngày 02/08-08/08/2024 dao động từ 0,02‰ - 3,1‰, độ mặn cao nhất dự báo đạt 3,1‰; một số thời điểm độ mặn vượt mức cho phép (>1,0‰). Khuyến cáo Nhà máy nước Cầu Đỏ cần tiếp tục theo dõi diễn biến độ mặn tại vị trí này để có phương án vận hành*

khai thác theo quy định tại Mục a, b, c Khoản 2, Điều 15 Quyết định số 1865/2019/QĐ-TTg nhằm đảm bảo cấp nước an toàn. Theo đó “khi độ mặn nước sông Vu Gia tại cửa lấy nước của NMN Cầu Đỏ trong khoảng từ 200mg/l đến 1000mg/l (0,2‰-1,0‰) thì xem xét điều chỉnh giảm lưu lượng lấy qua cửa lấy nước của nhà máy và thực hiện lấy nước sông Vu Gia tối đa có thể từ trạm bơm nước tại đập dâng An Trạch; khi độ mặn nước sông Vu Gia tại cửa lấy nước của NMN Cầu Đỏ lớn hơn 1000mg/l (1,0‰) thì phải đóng kín cửa nhà máy và thực hiện việc bơm nước sông Vu Gia tối đa từ trạm bơm tại đập dâng An Trạch”.

- *Đối với các nhà máy thủy điện:* Các chủ hồ vận hành các hồ tuân theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1865/2019/QĐ-TTg và Điều 28 Luật Thủy lợi nhằm hỗ trợ công tác phòng chống hạn hán xâm nhập mặn vùng hạ du. Trong quá trình vận hành cần có sự phối hợp vận hành giữa các nhà máy thủy điện có liên quan để đưa mực nước về Phụ lục III trong QTVH 1865/2019/QĐ-TTg.

- Các cơ quan liên quan cần liên tục cập nhật, thông tin thường xuyên về tình hình xâm nhập mặn và chất lượng nước để chủ động điều chỉnh các giải pháp ứng phó kịp thời và hiệu quả; hướng dẫn thực hiện các biện pháp giảm mặn, tưới tiết kiệm.

Chúng tôi sẽ quan trắc thường xuyên và đưa ra những khuyến cáo kịp thời nhằm có phương án ứng phó trong trường hợp cần thiết.

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 08 năm 2024

**ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
VIỆN TRƯỞNG**

(Đã ký)

Hoàng Ngọc Tuấn